

Prot n° OUT/11787 del 24/02/2025
PEC

Spett.le
PROVINCIA DI NOVARA

Oggetto: ALIPLAST SPA - BORGOLAVEZZARO - NO - AMPLIAMENTO DEL SITO ATTUALE - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI D. LGS 152/06 ART. 208 / V.I.A. - Parere autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura.


Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si trasmette parere autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura N° 330-2019 - del 06/12/2019 – Rev.1 del 17/02/2025 relativa alla Ditta ALIPLAST S.P.A., sita in S.S. 211 Km 63.5, presso il Comune di Borgolavezzaro (NO).

Per informazioni è possibile contattare il Servizio QHSE – Ambiente al n° Verde 800194974 e/o all'indirizzo di posta elettronica scarichi.industriali@acquanovaravco.eu.

In attesa di ricevere il Provvedimento conclusivo si porgono cordiali saluti

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Condirezione Generale e Direzione Industriale & Operations
Dell'Edera ing. Barbara Francesca Anna

Sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.




Sede Legale e Operativa



PLANIMETRIA GENERALE RETE FOGNARIA



COROGRAFIA GENERALE

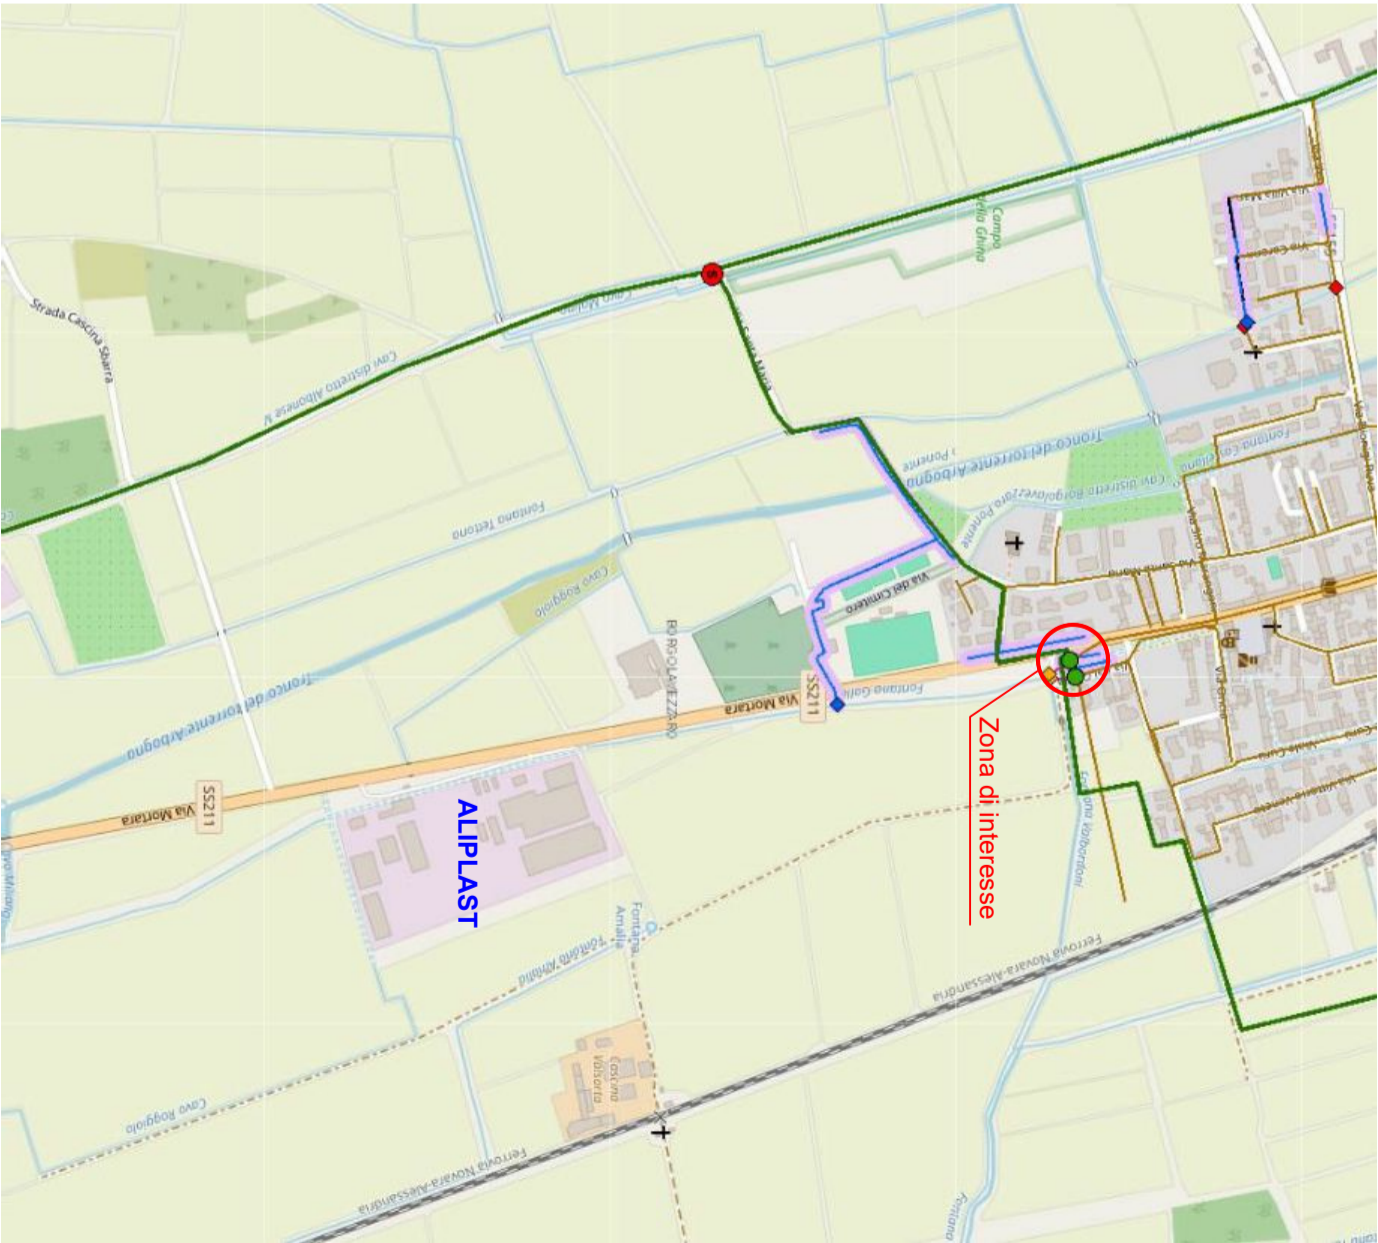

PARTICOLARE ZONA DI INTERESSE

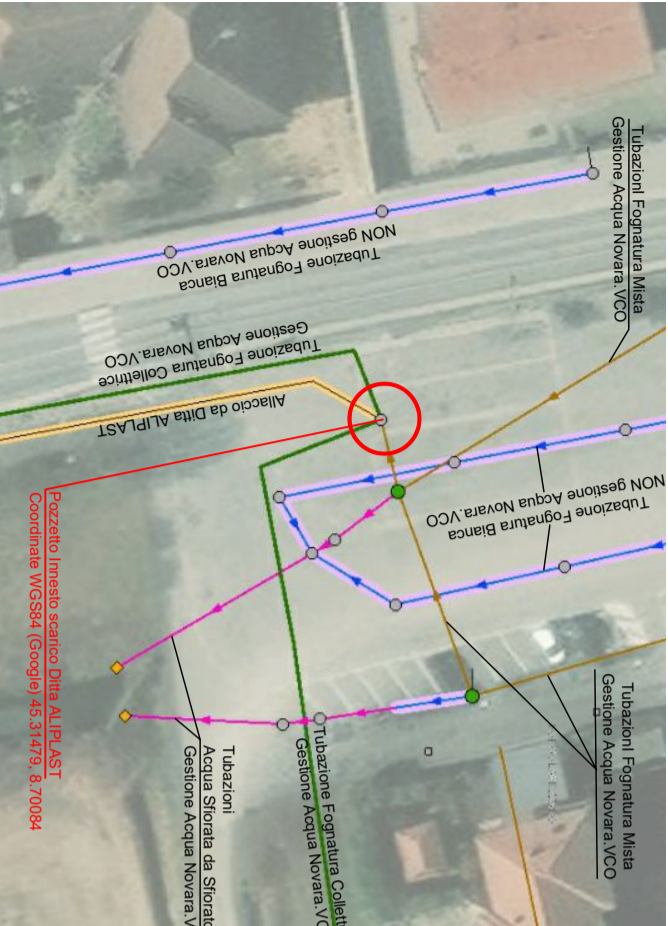



FOTO POZZETTO DI INNESTO



 <p>ACQUA NOVARA VCO S.p.A.</p>	<p><u>Sede Legale</u></p> <p>Via Triggiani Leonardo, 9 28100 Novara -NO- Italia</p> <p>Tel. +39 0321 413111 Fax +39 0321 458729</p>
<p>TITOLO:</p> <p>BORGOLAVEZZARO - Indicazione Scarico Fognario Ditta ALIPLAST</p>	
<p>OGGETTO:</p> <p>SS 211 - Planimetrie</p>	<p>Data:</p> <p>30/12/2024</p>
<p>Operatori:</p> <p>Disegnato da: NV</p>	<p>Verificato da: RDL</p>
<p>Approvato da: SG</p>	<p>Tavola N°:</p> <p>1</p>
<p>QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA VCO S.p.A.</p>	

PARERE AUTORIZZATIVO ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

N° 330-2019 - del 06/12/2019 – Rev.1 del 17/02/2025

Imp. recettore Depuratore: **Borgolavezzaro**

Acqua Novara.VCO S.p.A. (di seguito per brevità **ACQUA**), con sede legale in Novara, Via Triggiani, 9, Codice Fiscale e Partita IVA 02078000037, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità d'Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese il 29/06/2007,

AUTORIZZA ALLO SCARICO IN FOGNATURA

la **Ditta ALIPLAST S.P.A.** (di seguito per brevità **DITTA**), Codice Fiscale **00792100265** e Partita IVA n. **03819031208**, con sede legale in Comune di **Istrana (TV)**, in **Via delle Fornaci, n. 14**, relativamente ai reflui:

- provenienti dal sito/stabilimento di **S.S. 211 Km 63.5, presso il Comune di Borgolavezzaro (NO)**;
- derivanti dall'attività di **RICLICO SCARTI PLASTICI**;
- i cui reflui scaricati si immettono nella fognatura di gestione di **ACQUA** in S.S. 211 nel Comune di Borgolavezzaro (NO) alle seguenti coordinate WGS84 45.31479, 8.70084 - Primo pozzetto inizio rete di gestione **ACQUA** (vedi planimetria allegata, parte integrante del presente parere autorizzativo);
- i cui reflui vengono convogliati al punto di immissione di cui sopra per mezzo di un tratto di rete fognaria non di gestione di **ACQUA**;
- i cui reflui sono poi convogliati e trattati presso l'impianto di depurazione di **Borgolavezzaro**

EFFICACIA E DURATA

1. L'efficacia della presente autorizzazione allo scarico è subordinata,
 - a. alla stipula del *"contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali"* entro **30 giorni** dalla consegna della presente,
 - b. al mantenimento delle condizioni riportate nella documentazione tecnica trasmessa con le domande di richiesta di rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione stessa, parte integrante della presente autorizzazione allo scarico
2. La presente autorizzazione allo scarico mantiene il periodo di **validità dall'Atto Autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente** e annulla e sostituisce ogni altra autorizzazione rilasciata da **ACQUA** per lo scarico oggetto della presente autorizzazione.
3. Il presente parere autorizzativo è identificato con il **n° 330-2019 - del 06/12/2019 – Rev.1 del 17/02/2025** (da riportare in tutte le comunicazioni ad essa riferite)
4. La presente autorizzazione allo scarico è vincolata al rispetto del *"contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali"* stipulato con **ACQUA** e delle prescrizioni di seguito riportate.

Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 **Novara** - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

Gestione

- La **DITTA** dovrà presentare domanda di rinnovo della presente **6 (sei) mesi** prima della scadenza della stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- A fronte del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue immesse in fognatura la **DITTA** è tenuta a riconoscere ad **ACQUA** il corrispettivo come da definito dal contratto di riferimento, nei modi e nei tempi definiti nel contratto stesso.
- La **DITTA** dovrà trasmettere entro il **31 marzo di ogni anno**, la “denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate” secondo le modalità comunicate da **ACQUA**.
- La **DITTA** è tenuta a osservare e accettare tutte le norme di legge che disciplinano la materia nonché le norme previste dai regolamenti di **ACQUA**, di cui **DITTA** dichiara di essere a conoscenza avendone presa visione e che si intendono interamente richiamate.
- La **DITTA** dovrà comunicare ad **ACQUA** ogni anomalia riscontrata sullo scarico e/o sugli impianti, **entro 24 ore dall'accaduto**.
- La **DITTA** dovrà comunicare ad **ACQUA** ogni variazione di titolarità, responsabilità e/o variazione quali quantitativa dello scarico entro 30 gg dall'avvenuta variazione.

Scarico

- Lo scarico in fognatura (S1 al campionatore) dovrà rispettare i limiti previsti nella seguente tabella

- Parametro	Unità di misura	Limite massimo	Valore in deroga (SI/NO)
pH		5.5 – 9.5	NO
BOD ₅	mg/l	250	NO
COD	mg/l	500	NO
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/l	200	NO
AZOTO NITRICO (come N)	mg/l	30	NO
AZOTO NITROSO (come N)	mg/l	0.6	NO
AZOTO AMMONIACALE (come NH ₄)	mg/l	30	NO
AZOTO TOTALE	mg/l	--	--
FOSFORO TOTALE	mg/l	10	NO
TENSIOATTIVI TOTALI (*)	mg/l	4	NO
FERRO	mg/l	4	NO
IDROCARBURI TOTALI	mg/l	10	NO

(*) Tensioattivi totali: come totale tra tensioattivi ionici, non ionici e cationici.

Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

- Per i parametri non presenti nella tabella sopra riportata dovranno essere rispettati i limiti allo scarico indicati nella parte terza Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in rete fognaria;

- **VOLUMI – PORTATE (Scarico promiscuo industriale + civile)**

Parametro	Unità di misura	Limite massimo
volume massimo autorizzato - annuo	m ³ /anno	130000
volume massimo autorizzato - giornaliero	m ³ /giorno	374,13
Portata massima oraria	m ³ /ora	15,59

- Lo scarico sarà effettuato in modo continuo, per 7 giorni/settimana per 24 ore al giorno.

Attività di controllo

- La **DITTA** dovrà permettere l'accesso al sito e alla documentazione oggetto della presente autorizzazione allo scarico, anche senza preavviso, al personale di **ACQUA** per tutte le attività utili al controllo degli scarichi e al rilievo dei dati utili al calcolo del corrispettivo, tra cui:
 - sigillare tutti gli strumenti di misura utili al calcolo dei volumi prelevati e scaricati;
 - effettuare campionamenti dello scarico e delle fasi intermedie, anche con l'installazione di campionatori automatici (in relazione alla tipologia, qualità e periodicità dello scarico e alla finalità del controllo, i campioni prelevati potranno essere istantanei e/o medi eseguiti nell'arco di 3/24 ore in modo manuale o automatico con campionatore);
 - verificare i prodotti utilizzati, i rifiuti generati e il loro stoccaggio;
 - verificare la rispondenza di tutti i dati forniti nella richiesta/e di rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione allo scarico.
- La **DITTA** annualmente dovrà effettuare almeno **4 (Quattro) analisi** di autocontrollo dello scarico in relazione alle modalità e periodicità dello scarico, ogni campione dovrà essere rappresentativo dello scarico generato. I parametri da analizzare sono quelli indicati in tabella. I risultati dovranno essere trasmessi ad **ACQUA** entro 30 (trenta) giorni dalla data di autocontrollo all'indirizzo Posta Elettronica Certificata di **ACQUA**.

Impianti e attrezzature

- Il pozzetto di ispezione e campionamento, ubicato all'interno del sito (indicato in planimetria come "misuratore di portata e campionatore automatico) di **Via S.S. 211 Km 63.5**, presso il comune di **Borgolavezzaro (NO)**, dovrà essere mantenuto a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza ed accessibilità per l'intera durata della presente;
- La **DITTA** dovrà:
 - stoccare, adeguatamente tutti i reagenti, le materie prime e i rifiuti, al fine di evitare ogni sversamento e/o dilavamento, anche accidentale, in fognatura; allo scopo durante la fase di smaltimento fanghi depositati nel sedimentatore, dovrà interdire lo scarico al fine di consentire l'aspirazione di eventuali residui di lavorazione dispersi;

Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

- mantenere in perfette condizioni di funzionamento l'impianto di depurazione ed i dispositivi atti alla verifica del regolare funzionamento (sonde), provvedere al periodico smaltimento dei sedimenti / fanghi in eccesso
- garantire il regolare funzionamento di ogni misuratore allo scarico e al prelievo da acquedotto e da altre fonti, effettuando taratura e manutenzione periodica (come prevista da libretto istruzioni), anche mediante apposito contratto con ditta specializzata;
- trasmettere con cadenza trimestrale i dati di lettura mensile di tutti i misuratori di portata installati
- mantenere regolarmente funzionante il dispositivo di auto-campionamento (a doppio serbatoio, auto-svuotante, auto-pulente, refrigerato) anche mediante apposito contratto con ditta specializzata;
- le chiavi di apertura del campionatore e del relativo vano di contenimento/isolamento dovranno essere sempre disponibili per eventuali controlli da parte di **ACQUA**, la quale provvederà ad apporre apposito sigillo. Il sigillo potrà essere rimosso esclusivamente previa comunicazione preventiva ad **ACQUA** (almeno 24 ore prima), ed esclusivamente per il prelievo campioni di autocontrollo, verifica del regolare funzionamento dell'apparecchiatura (se non visibile dall'esterno) o per attività di manutenzione programmata;
- mantenere regolarmente funzionante un idoneo misuratore allo scarico;
- inoltre ogni misuratore:
 - dovrà essere munito di certificato di taratura,
 - dovrà essere dotato dell'indicazione del totalizzatore in m3 (metri cubi) e dell'indicazione della portata oraria istantanea in m3/h (metri cubi ora),
 - dovrà essere dotato di un sistema di storicizzazione dei dati (totalizzatore e portata oraria) almeno con acquisizione oraria del dato per un periodo di almeno 24 mesi;
 - dovrà essere dotato di certificazione metrica per uso fiscale.

Divieti

- È vietato:
 - immettere in fognatura le acque bianche, salvo casi previsti dal regolamento d'utenza espressamente autorizzati, fermo le disposizioni del Regolamento Regionale 1R/2006,
 - immettere in fognatura rifiuti di qualsiasi tipologia,
 - effettuare diluizione dello scarico per rispettare i limiti previsti per lo stesso,
 - modificare la qualità e la portata dello scarico durante le attività di controllo, salvo che tali variazioni non rientrino nel normale ciclo produttivo.

Riferimenti Istanza, documentazione tecnica e riferimenti normativi

- richiesta voltura - VOLTURA AUTORIZZAZIONE PER FUSIONE ALIMPET - BORGOLAVEZZARO (NO)
- Provincia di Novara - Istanza per la fase di valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Ditta Alimpet S.r.l. relativo all'ampliamento e potenziamento dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti, localizzato in Comune di Borgolavezzaro. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi del 13.9.2018.

Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

- Provincia di Novara - ALIPLAST SPA - BORGOLAVEZZARO - NO - AMPLIAMENTO DEL SITO ATTUALE - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI D. LGS 152/06 ART. 208 / V.I.A.
- D.Lgs 152/06 s.m.i.;
- D.P.R. 227/2011 s.m.i.;
- Disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura (Allegato all'Atto n. 295 - Conferenza d'Ambito del 03/12/2019) - Ambito Territoriale Ottimale n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese";
- Regolamento d'utenza del Servizio Idrico integrato - Ambito Territoriale Ottimale n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese".

Altre indicazioni

- Per ragioni di tutela dell'ambiente e del corpo recettore finale, per ragioni di urgenza, per il rispetto della normativa cogente, autorizzazioni e/o prescrizioni a cui è soggetta **ACQUA** e gli impianti e reti fognarie interessate o per la tutela della salute pubblica o per il regolare funzionamento degli impianti rendano necessario tale provvedimento la presente autorizzazione allo scarico potrebbe subire variazioni che saranno preventivamente comunicate.
- Per le stesse ragioni o per interventi interessanti la manutenzione degli impianti e delle reti nei quali sono collettati i reflui può essere richiesta temporanea interruzione dello scarico, ove possibile, concordato e programmato;
- Le acque bianche e assimilate, qualora non vi siano le condotte delle acque bianche, devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in recapito diverso dalla fognatura mista.
- In caso di interventi straordinari con ristrutturazione degli scarichi, gli impianti di raccolta delle acque bianche (meteoriche) e delle acque nere dovranno essere divisi sino al limite di proprietà e si dovrà valutare per le acque bianche una destinazione diversa dalla fognatura mista.
- Nel caso in cui la **DITTA** risultasse inadempiente rispetto alle prescrizioni della presente autorizzazione allo scarico, fatto salvo il caso in cui non costituisca reato, **ACQUA** procederà a trasmettere formale diffida ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni. In caso di persistente inadempienza **ACQUA** si riserva la facoltà di intervenire direttamente ed addebitare i relativi costi alla **DITTA** e all'occorrenza procedere alla revoca della presente, oltre l'eventuale risarcimento danni eventualmente causati ad **ACQUA**.
- Al presente provvedimento si potrà inoltrare ricorso ad **ACQUA** entro il termine di 30 (trenta) giorni, termini decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Condirezione Generale e Direzione Industriale & Operations

Dell'Edera ing. Barbara Francesca Anna

Sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

Acqua Novara.VCO S.p.A.
Segreteria

Acqua Novara VCO S.p.A.
Via Triggiani, 9 28100 Novara
segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Il contenuto di questa e-mail potrebbe essere riservato e destinato esclusivamente al destinatario indicato nell'intestazione. Chiunque dovesse ricevere questa comunicazione per errore è invitato ad informarci spedendo una e-mail all'indirizzo del mittente.

Si informa inoltre che questo indirizzo di posta elettronica non è personale ma è uno strumento aziendale e come tale il contenuto delle comunicazioni ricevute potrebbe venire a conoscenza di altri all'interno dell'organizzazione. Si prega pertanto di non utilizzare questo indirizzo per comunicazioni private non potendo l'organizzazione garantirne la riservatezza dovuta in tale caso.

I suoi dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (reg. UE 679/2016, d.lgs 196/2003 e s.m.i.). La invitiamo a prendere visione dell'apposita Informativa Privacy pubblicata sul nostro sito istituzionale.
